




Электроника
Системы управления безопасностью




PSIM: как прервать цепочку событий от угрозы до происшествия и обеспечить безопасность 24/7

Докладчик: Дарья Вахтурова,
руководитель направления

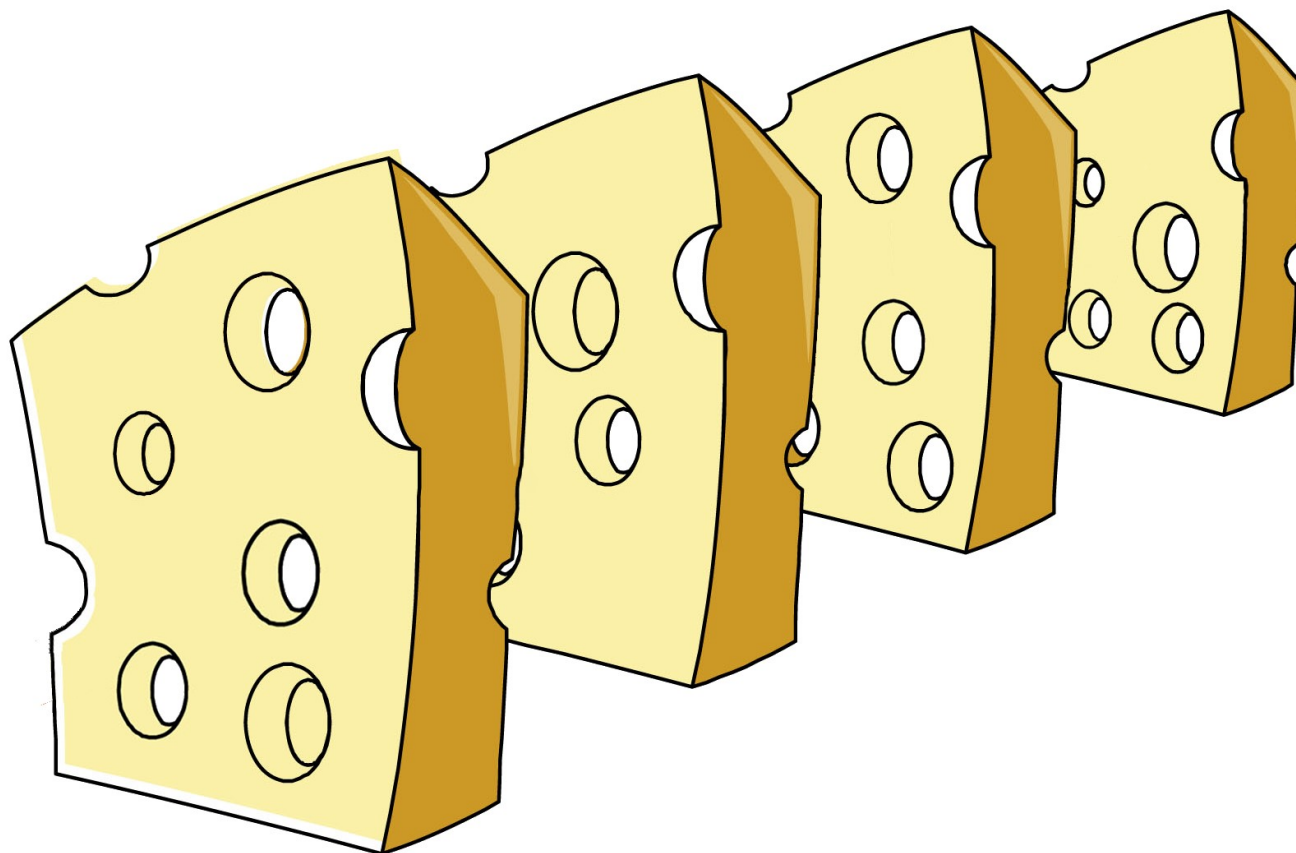


Причинность происшествий

Модель Джеймса Ризона

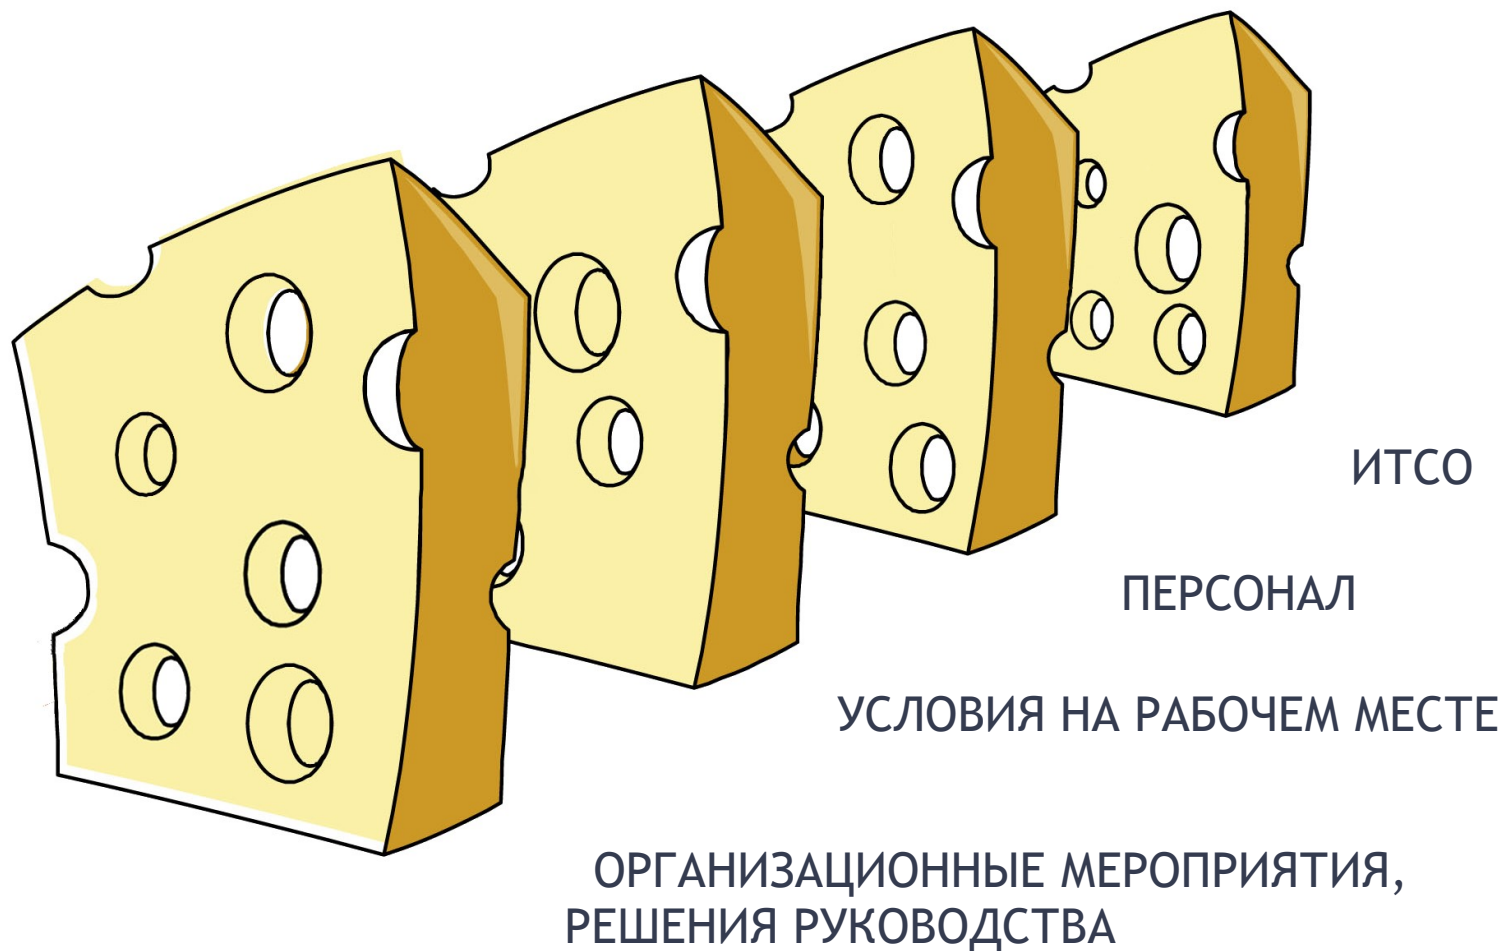

Причинность происшествий

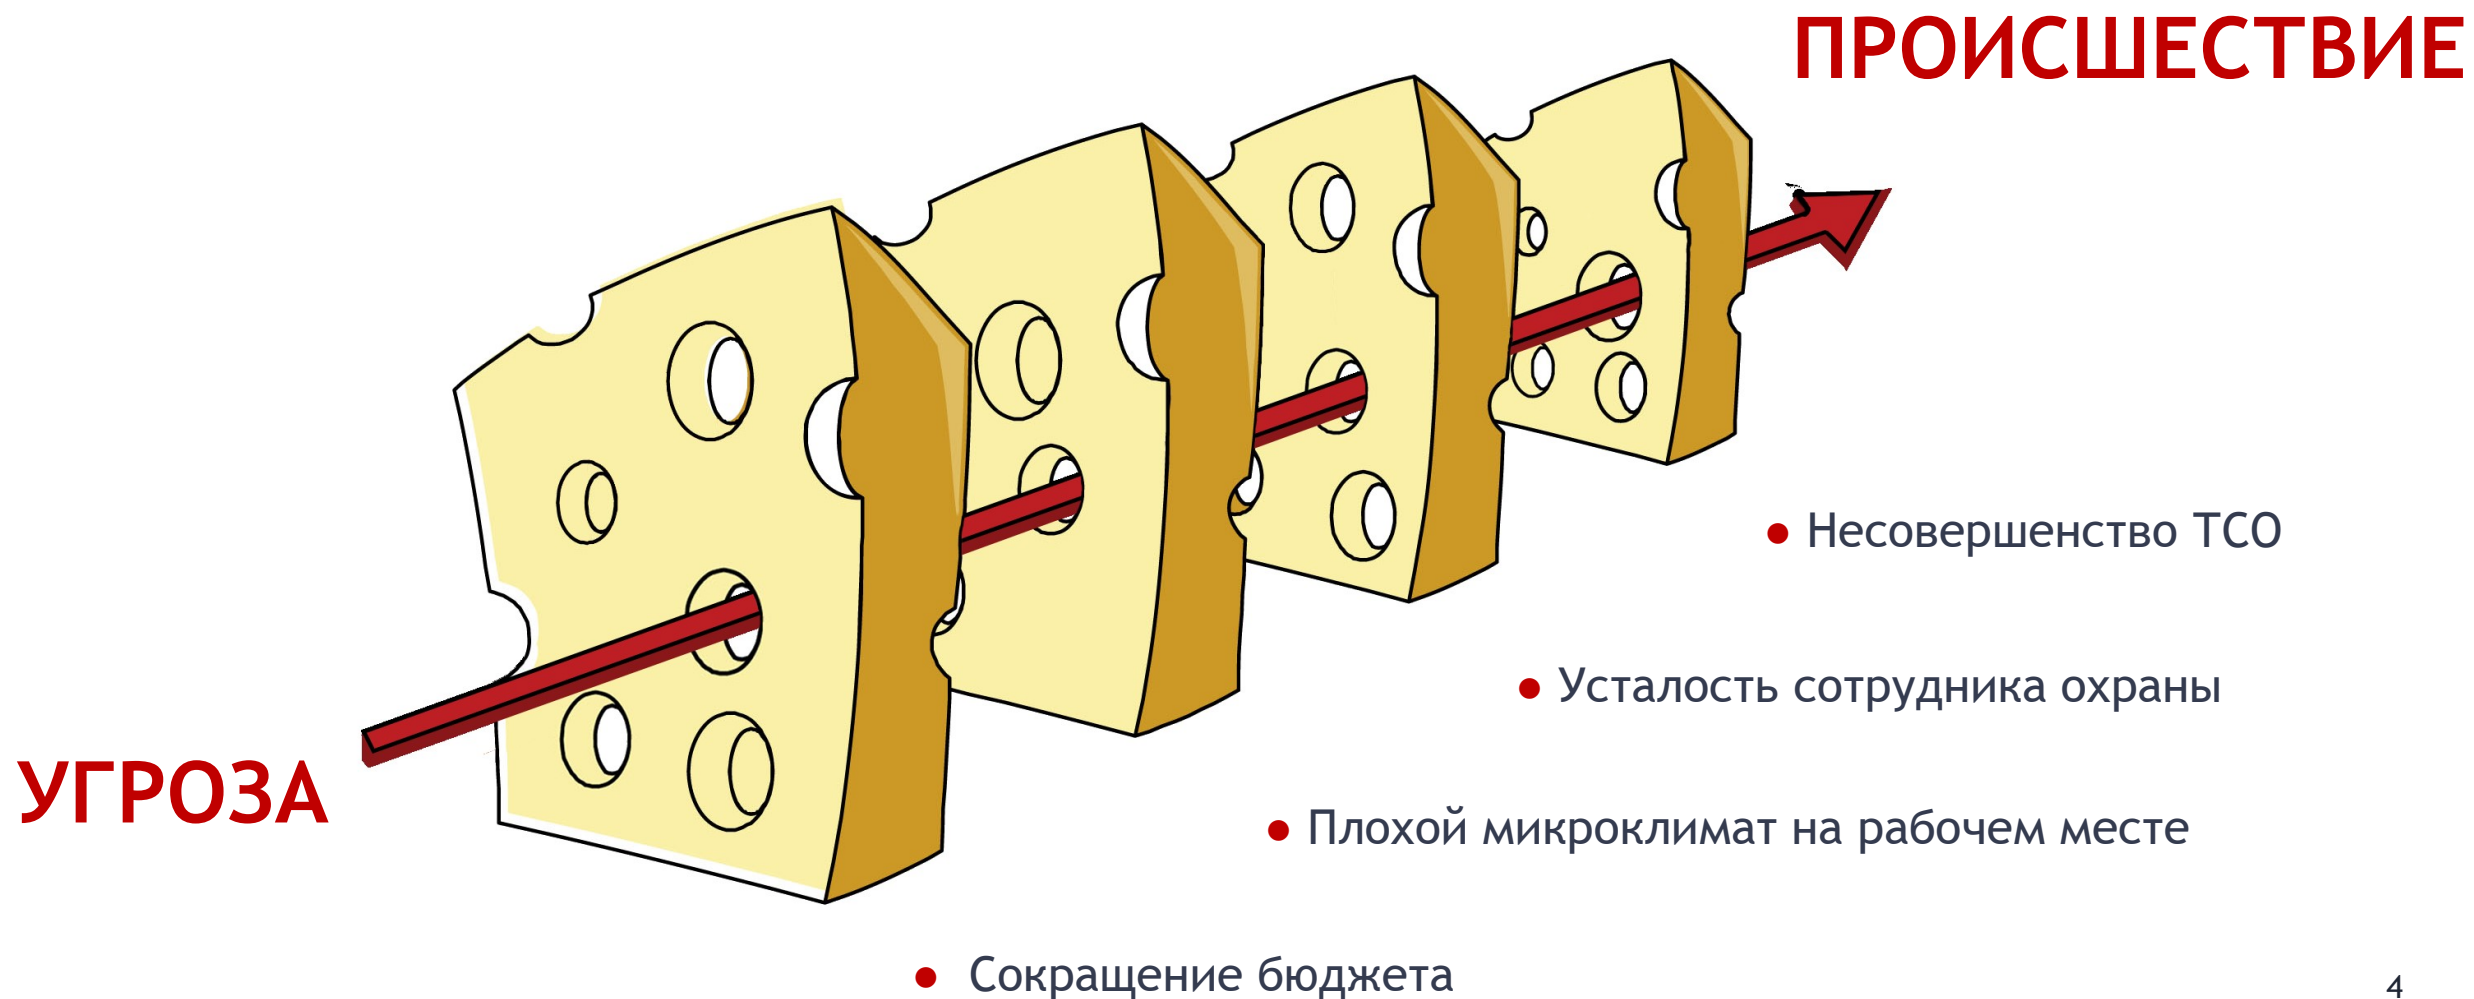



ПРИМЕР


Собственник узнает об инциденте из Интернета



ПРИМЕР

Какой фактор был решающим?

- Недостаточная квалификация оператора
- Недостаточное количество/качество ТСО на периферии
- Выход из строя ТСО
- Неэффективность средств оповещения

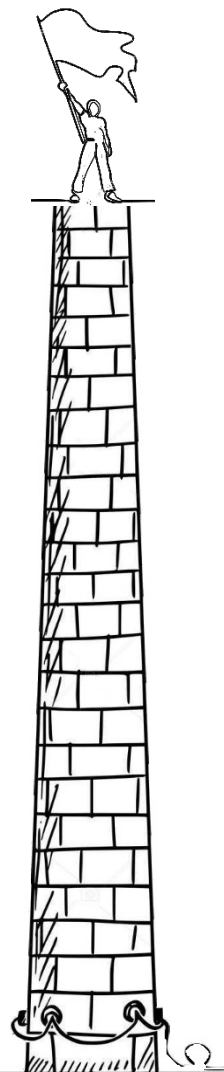

- Усталость оператора
- Отсутствие/нарушение требований по патрулированию объектов
- Недостаточный контроль персонала
- Неэффективность инженерных средств охраны

ПРИМЕР

Какой фактор был решающим?

- Недостаточная квалификация оператора
- Недостаточное количество/качество ТСО на периферии
- Выход из строя ТСО
- Неэффективность средств оповещения



- Усталость оператора
- Отсутствие/нарушение требований по патрулированию объектов
- Недостаточный контроль персонала
- Неэффективность инженерных средств охраны

PSIM ESM



Electronika Security Manager

первое российское программное обеспечение PSIM-класса



Единый стандарт
безопасности объектов



Информация о состоянии
защищенности объектов в
режиме ONLINE



Автоматизация действий
по реагированию




Максимальные возможности
интеграции существующих
систем



НА ОБЪЕКТЕ


АРМ ОПЕРАТОРА

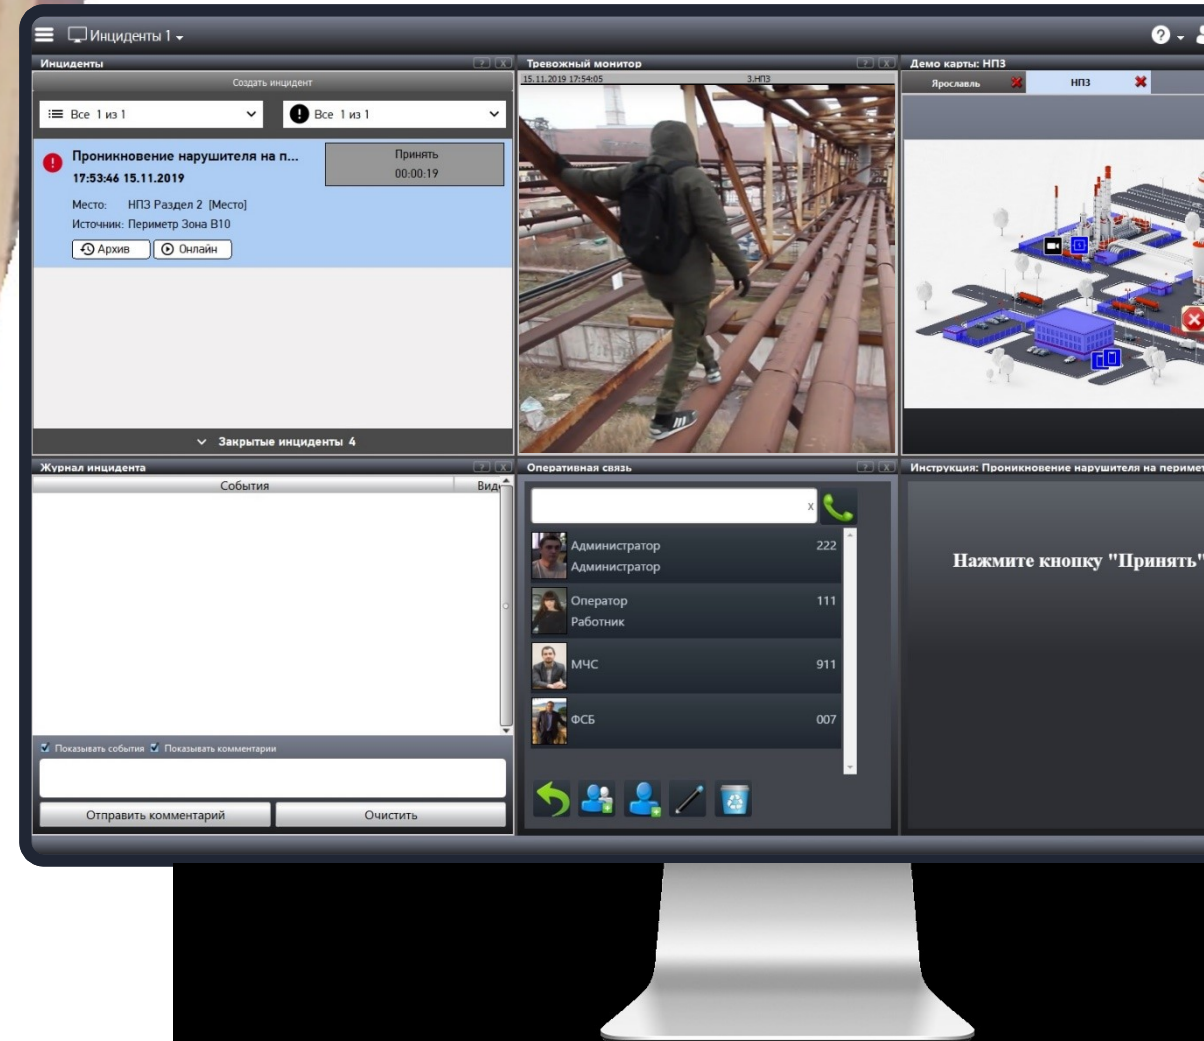


НА ОБЪЕКТЕ

АРМ ОПЕРАТОРА


АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ

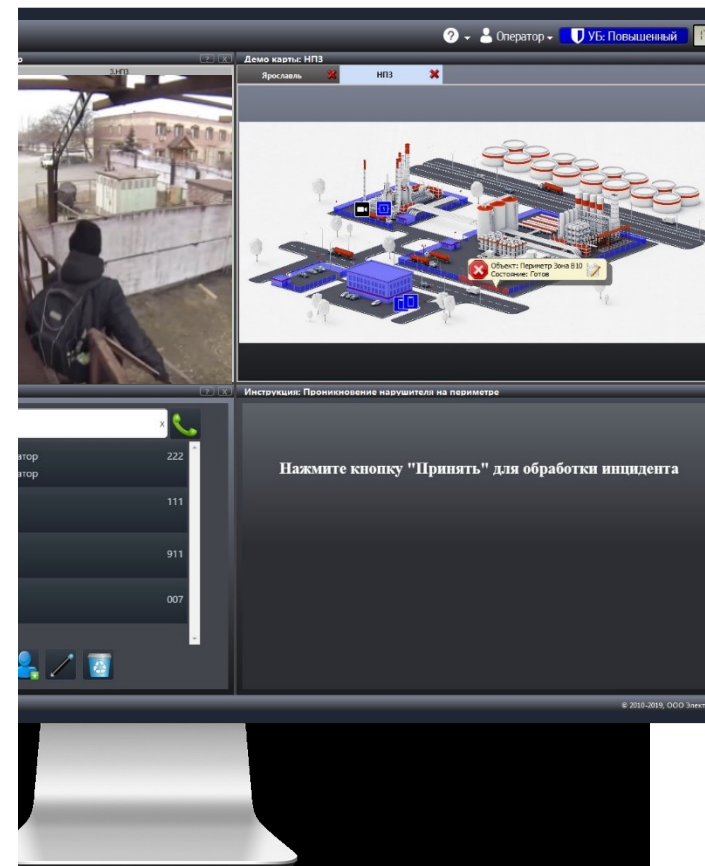

АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ

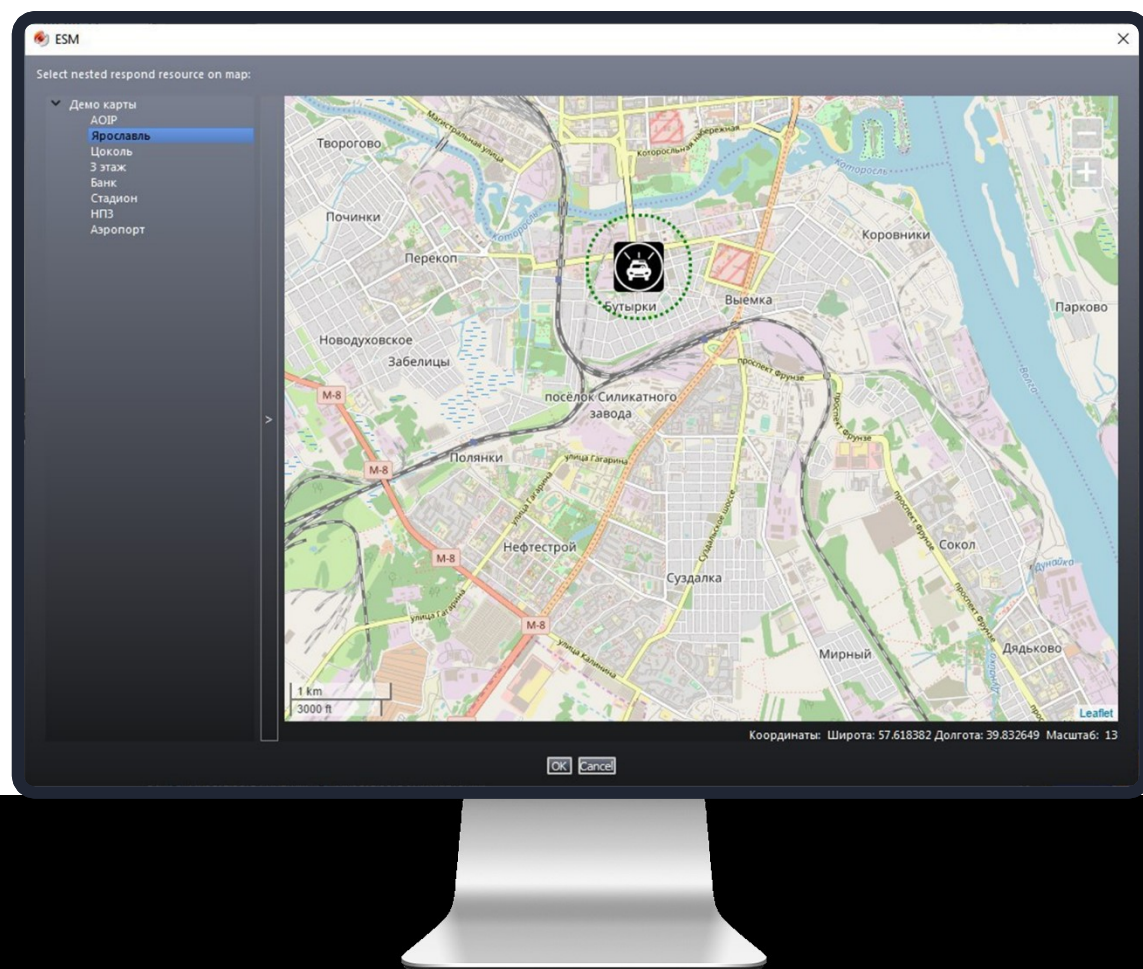


МОБИЛЬНЫЙ КЛИЕНТ ГБР

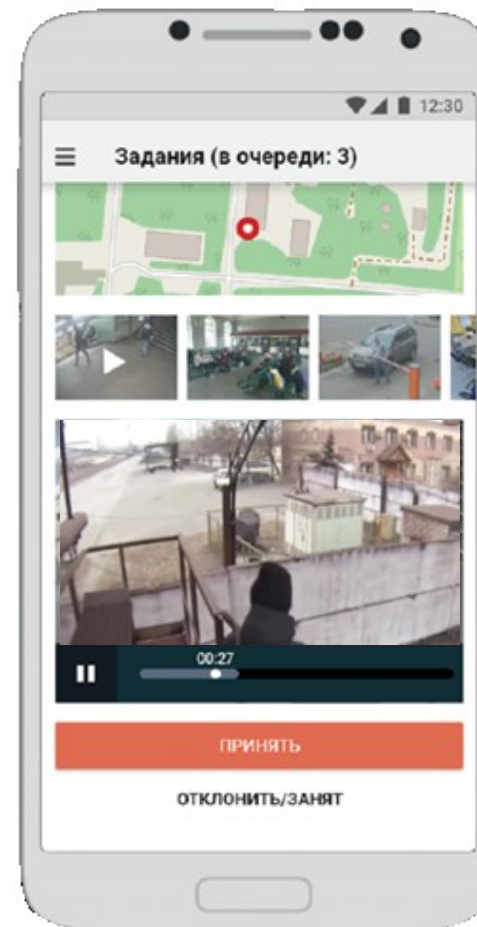


НА ОБЪЕКТЕ



АРМ ОПЕРАТОРА

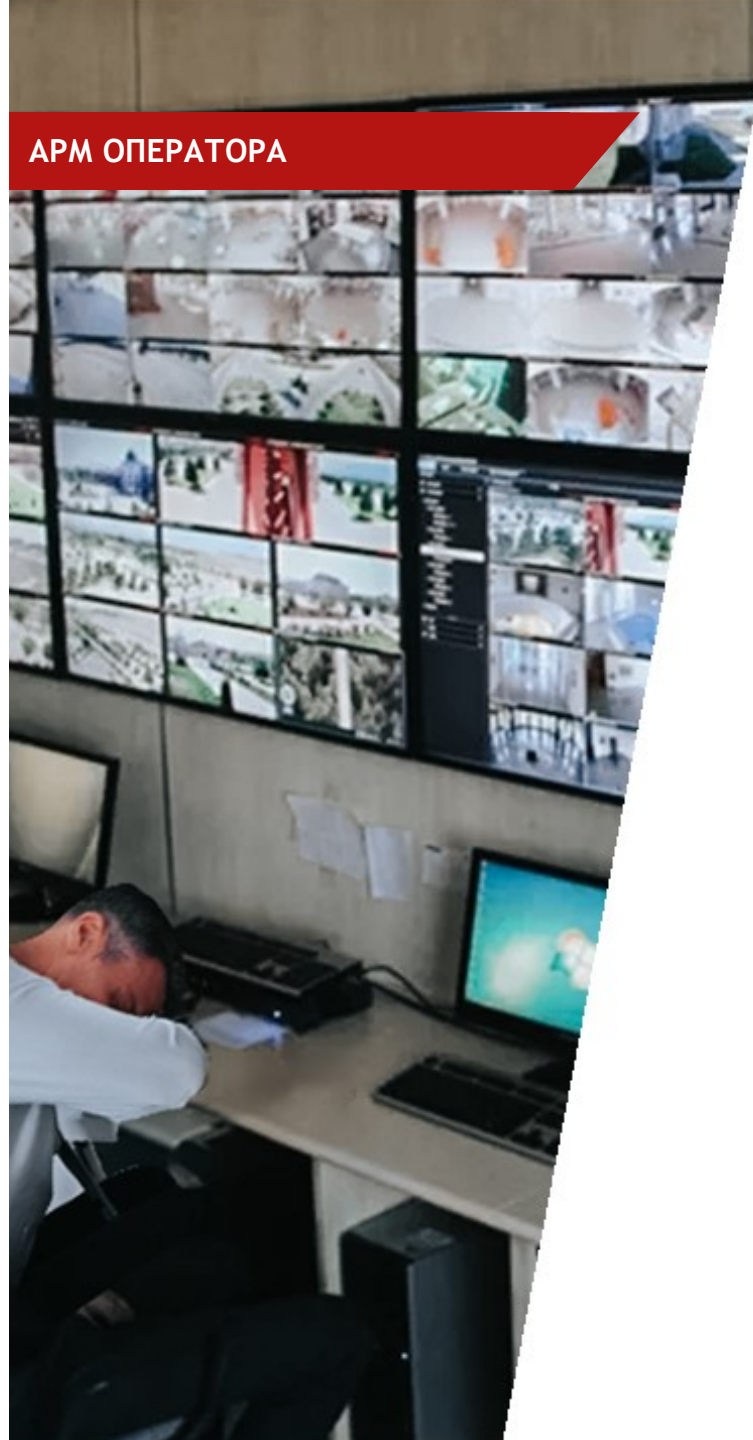

АРМ РУКОВОДИТЕЛЯ

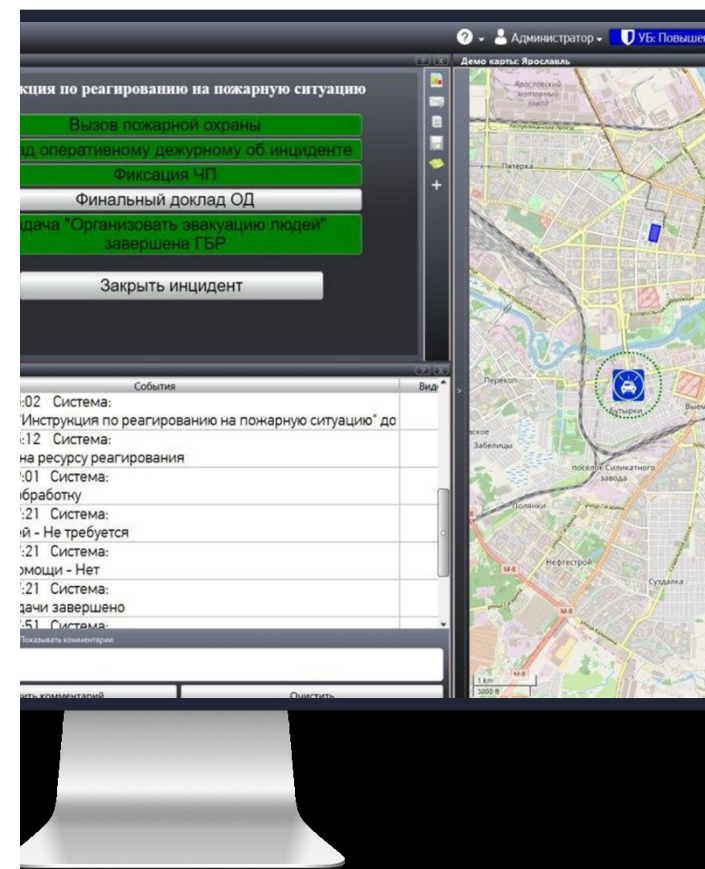

▶ ||■




▶ 0:00 / 0:01

№	Задача / Событие / Комментарий	Время	Кто выполнил
1	Активирована процедура обработки инцидента "Принятие тревоги новый" в 1.Axis M3204	29 января 2018 г. 14:30	
2	Начало сработки встроенного детектора 1.Axis M3204	-	
3	Оповещение абонента "Варламов Евгений Викторович" не удалось	29 января 2018 г. 14:31	Волкова Ольга Геннадьевна
4	Принят - 1	29 января 2018 г. 14:33	Волкова Ольга Геннадьевна
5	Обработка инцидента "Принятие тревоги новый" завершена	29 января 2018 г. 14:33	

Вложения

Экспорт

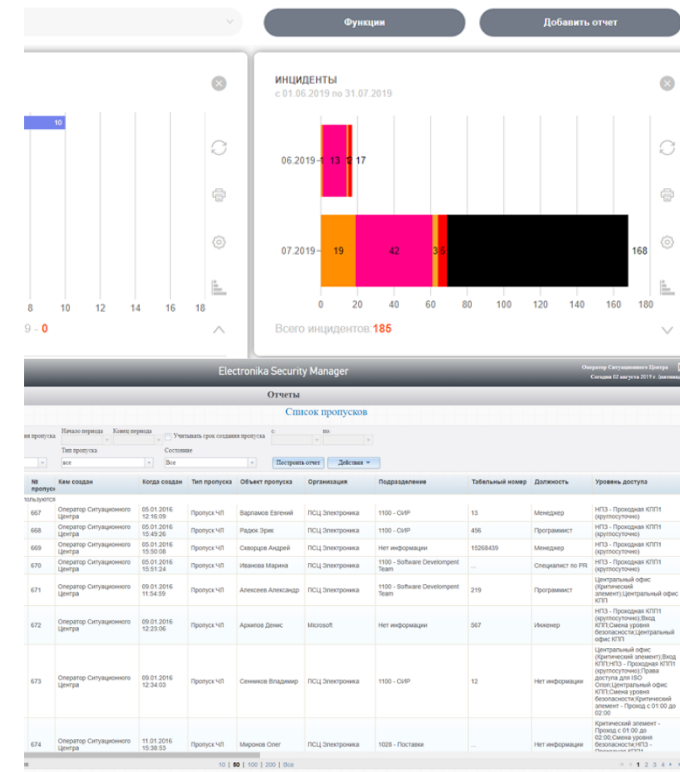

Выполнение работ по плану на период с 01.01.2017 по 31.12.2017		01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого
Выполнение работ по плану	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	
Зачет	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	
Итого	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	
	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017	Итого	

Проверка на внимательность

**Сколько пасов сделает
команда в белом?**



copyright (c) 1999 Daniel J. Simons. All rights reserved.

ТЕСТ

Правильный ответ


15



PSIM: как прервать цепочку событий

- Своевременность действий
- Осведомленность лица принимающего решение
- Правильность принятия решений

УГРОЗА

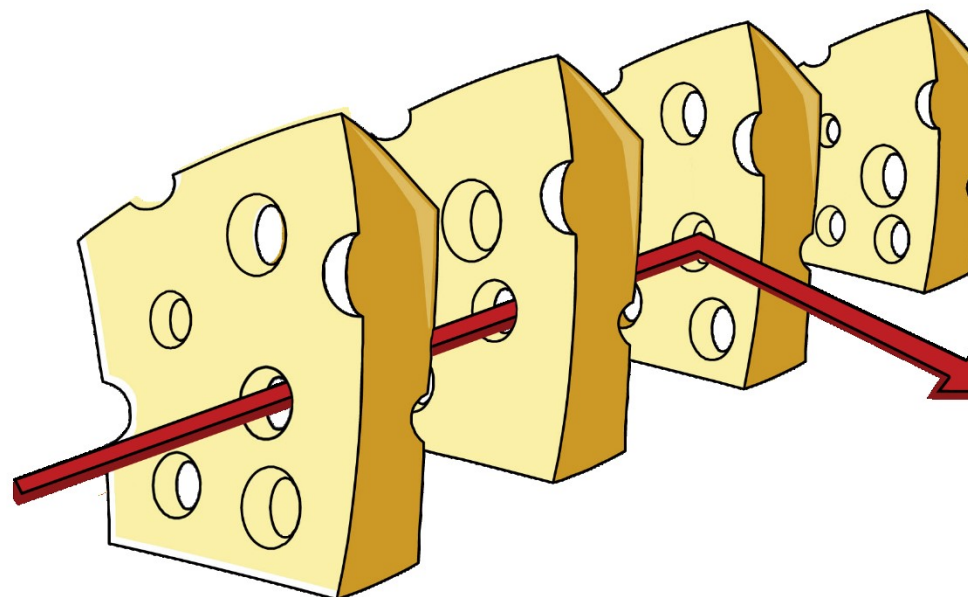

ПРОИСШЕСТВИЕ

Оглянитесь на стенд F2.3



Всегда на связи!

+ 7 4852 66-00-15

электроника.рф

